

Velkommen til informasjonsmøte

Oppgradering av private avløpsanlegg

Onsdag 15. mars 2023



Østre Toten
kommune

Agenda

- | | |
|-------------|---|
| 18:00-18:10 | • Velkommen v/møteleder Vegard Aass |
| 18:10-18:25 | • Informasjon om kommunens rolle i oppryddingsarbeidet v/Maren Alexandra Ødegård, Østre Toten kommune |
| 18:25-19:25 | • Gjennomgang av eldre anlegg og hvorfor anlegg eller komponenter må byttes ut v/ Lars Westlie |
| 19:25-19:55 | • Spørsmål til Østre Toten kommune og Lars Westlie |
| 19:55-20:00 | • Avslutning v/ møteleder Vegard Aass |



Oppgradering av private avløpsanlegg



Østre Toten kommune
Maren Alexandra Ødegård



Oppgradering av private avløpsanlegg


- Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å følge EUs vanndirektiv.
- Sammen med resten av Europa har Stortinget bestemt at det skal gjennomføres et stort løft for all vannforvaltning.
- Arbeidet styres av vannforskriften. Her beskrives miljømål og hvordan det skal arbeides for at disse skal nås, samt frister for dette.
- Opprydding i avløp i spredt bebyggelse er en stor del av dette arbeidet.
- I Østre Toten kommune er det ca. 2100 private avløpsanlegg. Mange av disse tilfredsstiller ikke dagens renskrav.



Sonekart


- Ca. 2100 private avløpsanlegg
- Minst 80 % trenger oppgradering
- Sonene er prioritert med tall fra 1-8 på bakgrunn av tilstanden i vannforekomstene
- Parallelt vil det pålegges oppgraderinger av anlegg med feil og mangler

Klassifisering av miljøtilstand

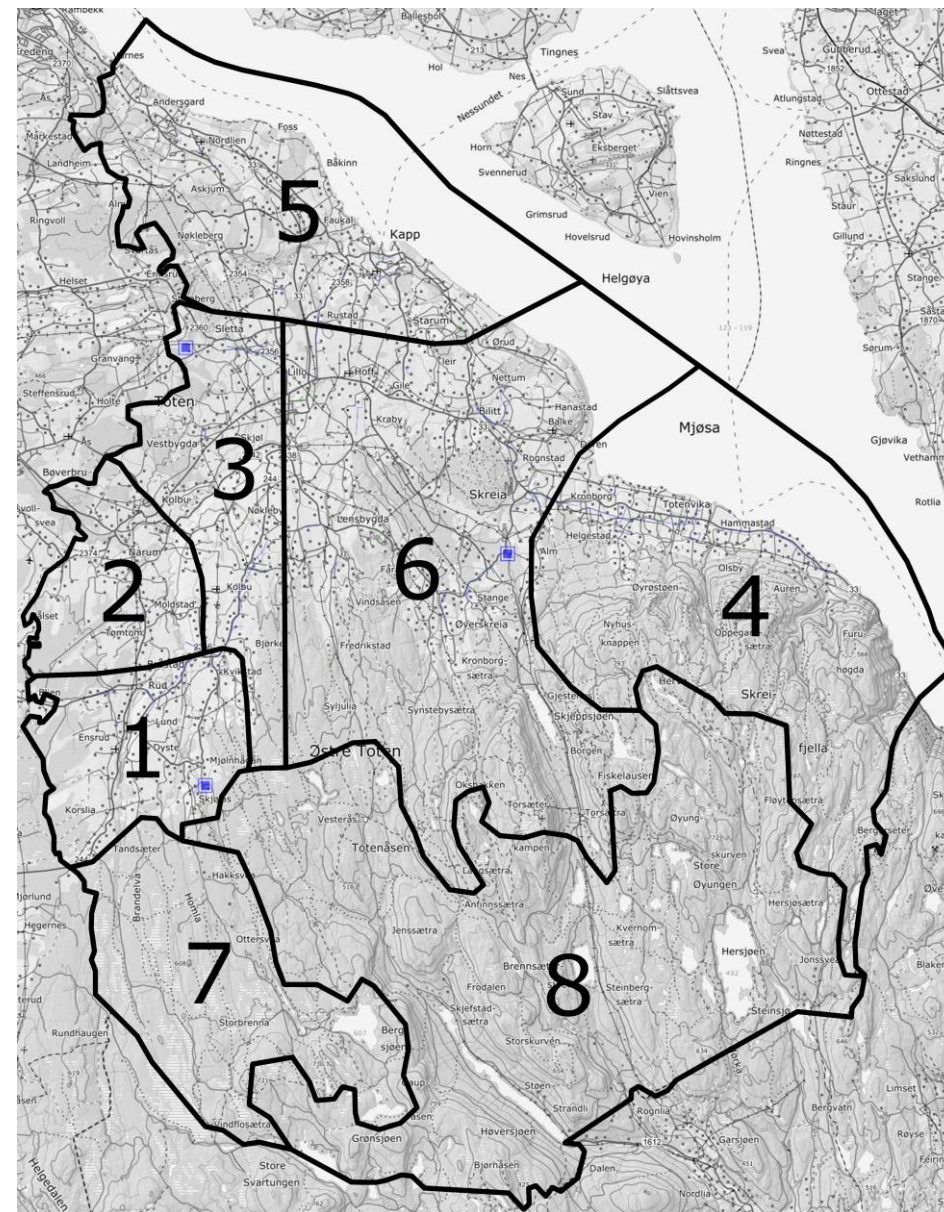


Tilstand i vannforekomstene

- Private anlegg står for en stor del av utslippet
- Hovedtyngden av utslippene ender i Mjøsa
- Biotilgjengelig fosfor er den vesentlige årsaken til algeoppblomstring

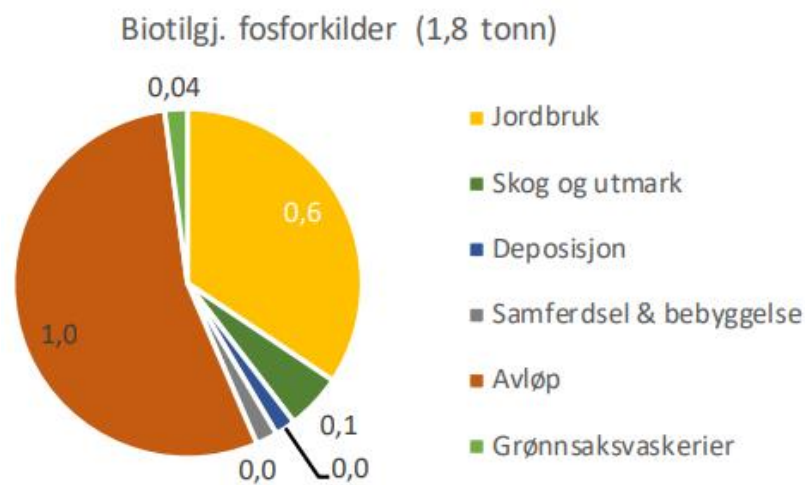

Lenaelva

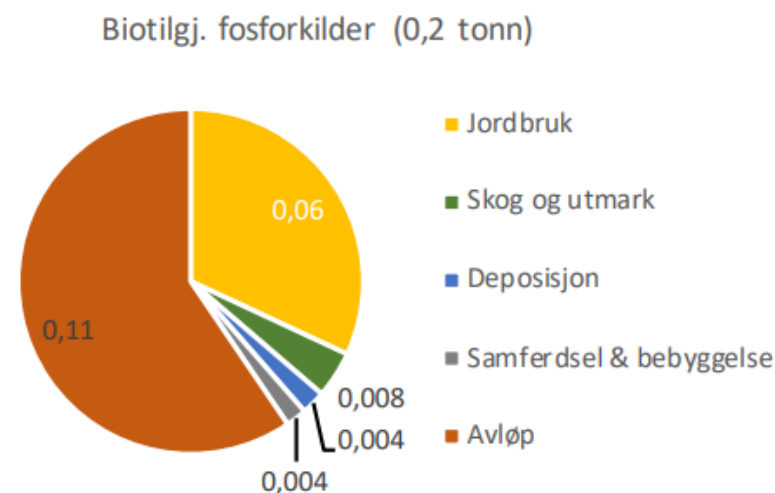

Heggshuselva



Kommunens rolle - forurensningsmyndighet



Handlingsplan 2018-2030

Bevaring av vann og vassdrag i Østre Toten kommune

- opprydding i utslipp fra private avløpsreseauanlegg



Østre Toten kommune

Vann og avløp

- Østre Toten kommune er pålagt å sikre opprydding i avløp fra spredt bebyggelse:
 - Forurensningsloven
 - Forurensningsforskriften
 - Vannforskriften
- Østre Toten kommunes handlingsplan 2018-2030 – Opprydding i utslipp fra private avløpsanlegg:
 - Vedtatt av kommunestyret
 - Setter rammene for arbeidet i kommunen



Kommunens rolle - forurensningsmyndighet



Handlingsplan 2018-2030

Bevaring av vann og vassdrag i Østre Toten kommune
- opprydding i utslipp fra private avløpsreseinlegg



Østre Toten kommune

Vann og avløp

- Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Østre Toten kommune
 - Krav til forvaltningsmessige forhold, tekniske løsninger, utslippskonsentrasjoner og drift og vedlikehold av mindre avløpsanlegg
- Forskrift om tvungen tømning av slamavskillere og tette tanker mv., Østre Toten kommune
 - Krav til tømning, tømmehyppighet, abonnentens plikter mv.



Kommunens rolle - forurensningsmyndighet



Handlingsplan 2018-2030

Bevaring av vann og vassdrag i Østre Toten kommune
- opprydding i utslipp fra private avløpsreseinlegg



Østre Toten kommune

Vann og avløp

- Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Østre Toten kommune
 - Lokal forskrift med hjemmel i forurensningsforskriften
 - Selvkost
- Saksbehandling
 - Søknadsbehandling
 - Krav om tilkobling til offentlig avløp
 - Opprydding i private avløpsanlegg



Anleggseiers plikter

- Hovedprinsippet i forurensningsloven (§ 2, pkt. 5)
 - Forurensere betaler, og har ansvar for at eget utslipp overholder dagens krav til rensing
- Eier av et avløpsanlegg må sørge for å ha et godkjent utslipp
 - Eier må sørge for å ha en renseløsning som tilfredsstiller dagens renskrav, samt gyldig utslippstillatelse i Østre Toten kommune



Gjennomføring av planen

Varsel om vedtak med pålegg om oppgradering

- Varsel om vedtak vil sendes ut ca. 3 måneder etter at eier mottok informasjonsbrevet

Vedtak med pålegg om oppgradering

- Vedtak vil sendes ut når det har gått minst 3 uker siden varsel om vedtak ble sendt ut



Gjennomføring av planen

Frist for gjennomføring


- Fristen for å oppgradere avløpsanlegget, er to sommersesonger – dvs. 1,5-2 år fra pålegget er gitt
- Fristen fremkommer i varsel om vedtak og vedtak om pålegg

Hvordan oppgradere?

- Eier knytter seg til et kvalifisert firma (som blir ansvarlig søker til kommunen)
- Firmaet vurderer den beste renseløsningen for den konkrete eiendommen



Saksgang

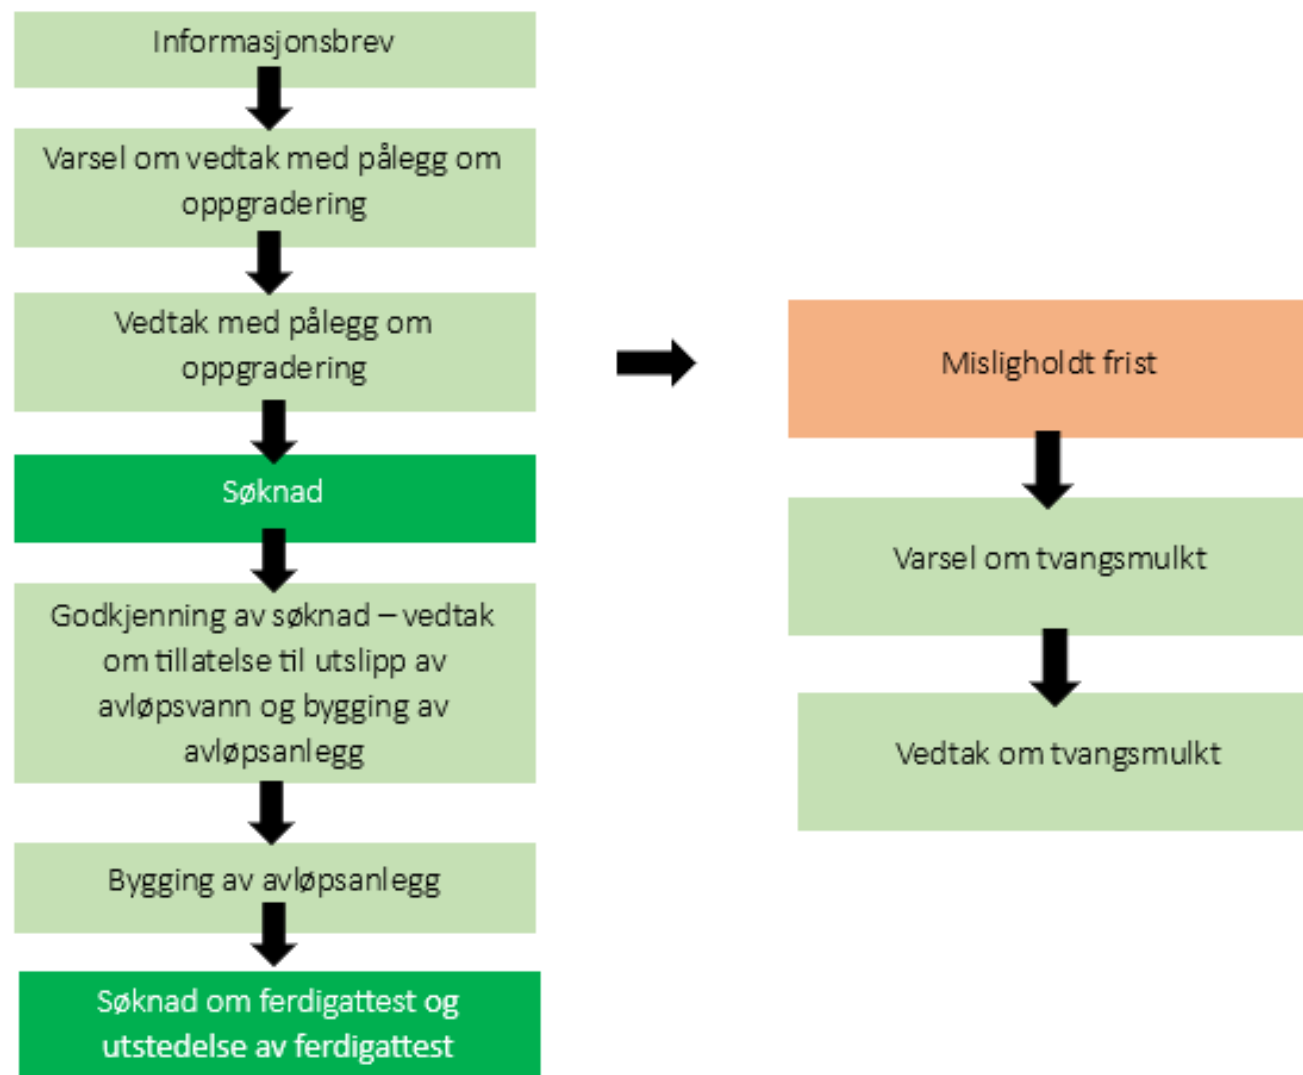

Kostnader / Økonomi

- Det foretaket som hjelper deg/dere, vil ta betalt for å gjøre nødvendige undersøkelser, vurderinger og utarbeide søknadsdokumentasjon. Eier kan ikke stå som selvbygger for eget anlegg. Prisen på dette må medregnes som en del av kostnaden med avløpsanlegget.
- Kommunen vil kreve gebyr for behandling av utslippssøknaden og byggesøknaden.

Gebyrtype	Pris inkludert mva.
Saksbehandlingsgebyr etter plan- og bygningsloven	4981,-
Saksbehandlingsgebyr etter forurensningsloven	5065,-

Gebyr for saksbehandling pr. 2023



Nyttige lenker

- [Forsiden – Lovdata](#)
- [Privat avløpsanlegg i spredt bebyggelse - Østre Toten kommune \(ototen.no\)](#)
- [Avlop.no - Mindre avløpsanlegg - Nibio](#)



Spørsmål?

Henvendelser i etterkant av informasjonsmøtet:

vannogavlop@ototen.no

Østre Toten kommune
Postboks 24
2851 Lena

